

植栽管理業務委託仕様書

1 業務名称

平成30年度 堀之内浄化センター 植栽管理業務委託

2 業務概要

堀之内浄化センター及び竜光ポンプ場、宇賀地ポンプ場、四日町ポンプ場の場内除草業務を行うものである。

3 契約期間

契約締結の日から、平成31年3月31日

4 管理部署

公益財団法人新潟県下水道公社 堀之内支所

5 業務場所

堀之内浄化センター（魚沼市新道島364番地）及び竜光ポンプ場（魚沼市竜光1958番地）、宇賀地ポンプ場（魚沼市下新田12番地2）、四日町ポンプ場（魚沼市四日町757番地1）の植栽管理業務
業務範囲は、添付「配置図」を参照すること。

6 業務仕様

- ①除草は、機械除草、人力除草とする。
- ②機械除草のうち、機械除草Ⅰ総合の範囲は、集草・積込・運搬して堀之内浄化センター場内処分とする。
- ③機械除草のうち、機械除草Ⅰの範囲は、刈り取った草は極力樹木の根本に集草する。
- ④人力除草は、人力除草・集草・積込・運搬して堀之内浄化センター場内処分とする。
- ⑤除草面積、除草回数、実施月は、別表「管理基準表」を参照すること。

7 提出書類

- (1) 工程表 (2) 業務実施計画書 (3) 作業報告書 (4) 作業日報
(5) 作業写真

※作業日報、作業写真、請求書は、作業月ごとに提出のこと

8 業務における注意事項

- (1) 業務は、基本的には開庁日の午前8:30～午後5:00とする。閉庁日に実施する場合は、事前に書面にて届け出ること。
- (2) 業務実施の際は、管理棟2階中央監視室の入退場記録簿に記載のこと。
- (3) 業務内容及び実施日程については、監督員と事前に協議をして決定すること。
- (4) 作業過程で重大な支障が発見された場合は、速やかに管理職員に報告し、指示を受けること。
- (5) 業務の実施に必要な機材は原則として受託者が負担するものとする。ただし、用水・電力等は無償で供与する。
- (6) 作業にあたっては、安全には充分留意し、安全対策を確実に行うこと。
- (7) 業務について疑義が生じた場合、現場責任者は管理職員と協議すること。

＜管理基準表＞

植栽管理業務の管理基準は次の表によるものとし、実施範囲及び位置は別紙配置図による。

○樹木管理

場 所	種 別	種 類		回数	単位	数量	備 考	
浄化センター	軽剪定	針葉樹	幹周15cm以上30cm未満	1	本	1	マツ 命名碑緑地帯	
				1	本	9	イチイ 車庫脇、機械濃縮棟、汚泥濃縮タンク南側	
		常緑広葉樹	幹周15cm以上30cm未満	1	本	2	ユキツバキ 命名碑緑地帯	
	低木剪定	低木手刈 整姿(寄植)	高さ1.5m未満	1	m ²	112	サツキ、 シャクナゲ	管理棟正面側
				1	m ²	196	イチイ	魚野川堤防沿い
				1	m ²	100	レンギョウ、 アジサイ	反応タンク南側
				1	m ²	18	ドウダンツツジ	管理棟駐車場
				1	m ²	18	ドウダンツツジ	管理棟北側
				1	m ²	28	レンギョウ	管理棟西側
	雪囲い 設置・撤去	三又、四又 絞り	針葉樹(マツ、イチイ)	各1	回	10本	命名碑緑地帯、機械濃縮棟、濃縮タンク南側	
				各1	回	185本		
				各1	回	81m ²	管理棟南側	
				各1	回	39m ²	管理棟駐車場	
				各1	回	2本	命名碑緑地帯	
				各1	回	2本		
竜光ポンプ場	雪囲い 設置・撤去	縄絞り	高木落葉樹 幹周15cm 以上30cm未満	各1	回	2本	桜 正面左側植栽帯	
			高木落葉樹 幹周15cm 以上30cm未満	各1	回	3本	ヤマホウシ 正面右側植栽帯	
			高木落葉樹 幹周15cm 以上30cm未満	各1	回	1本	エゴノキ 正面右側植栽帯	
			低木落葉広葉樹	各1	回	30株	ドウダンツツジ 正面右側植栽帯、ポンプ場東側植栽帯	
			低木落葉広葉樹	各1	回	15株	サルスベリ 正面右側植栽帯	


○場内除草

場 所	種 別	種 類	回数	単位	数量	備 考
浄化センター	芝生管理	機械芝刈	3回	m ²	122	管理棟周囲
			3回	m ²	18	管理棟東側駐車場
			3回	m ²	744	汚泥濃縮タンク周囲
			3回	m ²	262	機械濃縮棟周囲
			3回	m ²	225	ガスタンク前
			3回	m ²	96	余剰燃焼棟前
			3回	m ²	238	汚泥処理棟周囲
			3回	m ²	225	正門南側の緑地帯
			3回	m ²	186	車庫周囲の緑地帯
	公園除草	公園除草総合	3回	m ²	90	命名碑緑地帯
			3回	m ²	81	サツキ、シャクナゲ 管理棟南側
			3回	m ²	12	降雪前刈り込み 管理棟南側花壇
			3回	m ²	18	ドウダンツツジ 管理棟駐車場
			3回	m ²	18	ドウダンツツジ 管理棟西側
		機械除草Ⅰ総合	3回	m ²	222	アジサイ 水処理施設南側
			3回	m ²	285	水処理施設北側
			3回	m ²	1,020	敷地北側（法面5m+法肩1m）
	3回	m ²	196	イチイ 魚野川堤防沿い		
竜光ポンプ場	公園除草	機械除草Ⅱ総合	3回	m ²	648	植栽帯
宇賀地ポンプ場	公園除草	機械除草Ⅰ総合	3回	m ²	340	敷地北側法面
		機械除草Ⅱ総合	3回	m ²	124	植栽帯
四日町ポンプ場	公園除草	機械除草Ⅱ総合	3回	m ²	341	植栽帯

- ※1 機械除草Ⅰ総合:機械除草Ⅰ+集草+積込+運搬(場内指定場所に廃棄)
 ※2 機械除草Ⅱ総合:機械除草Ⅱ+集草+積込+運搬(場内指定場所に廃棄)
 ※3 公園除草総合:人力除草+集草+積込+運搬(場内指定場所に廃棄)


一般平面図 S=1:200

竜光ポンプ場

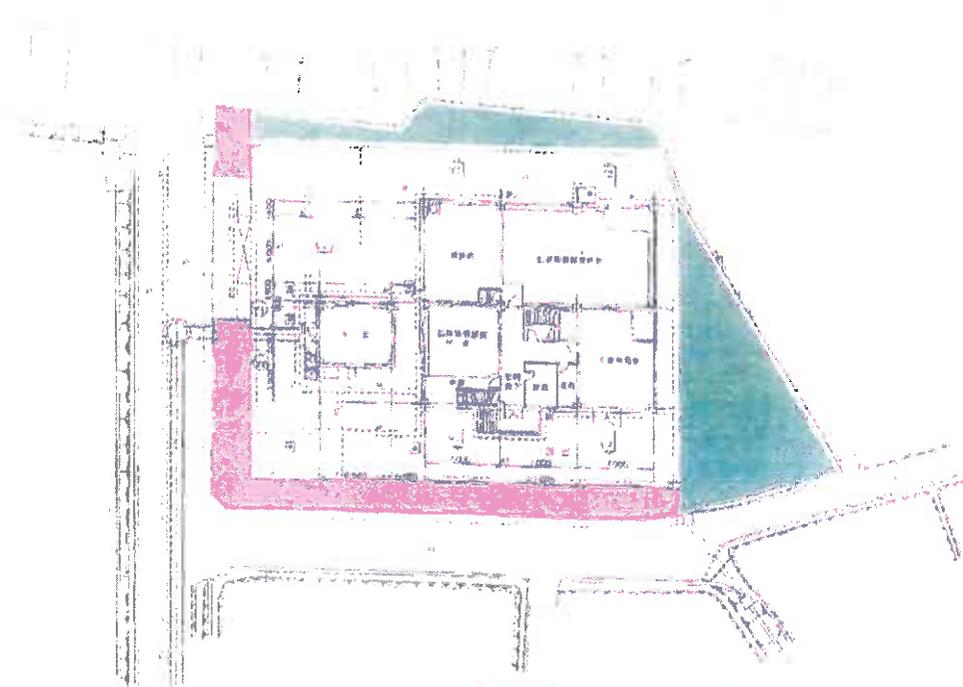

■ 樹木管理範囲 及び除草範囲

■ 除草範囲

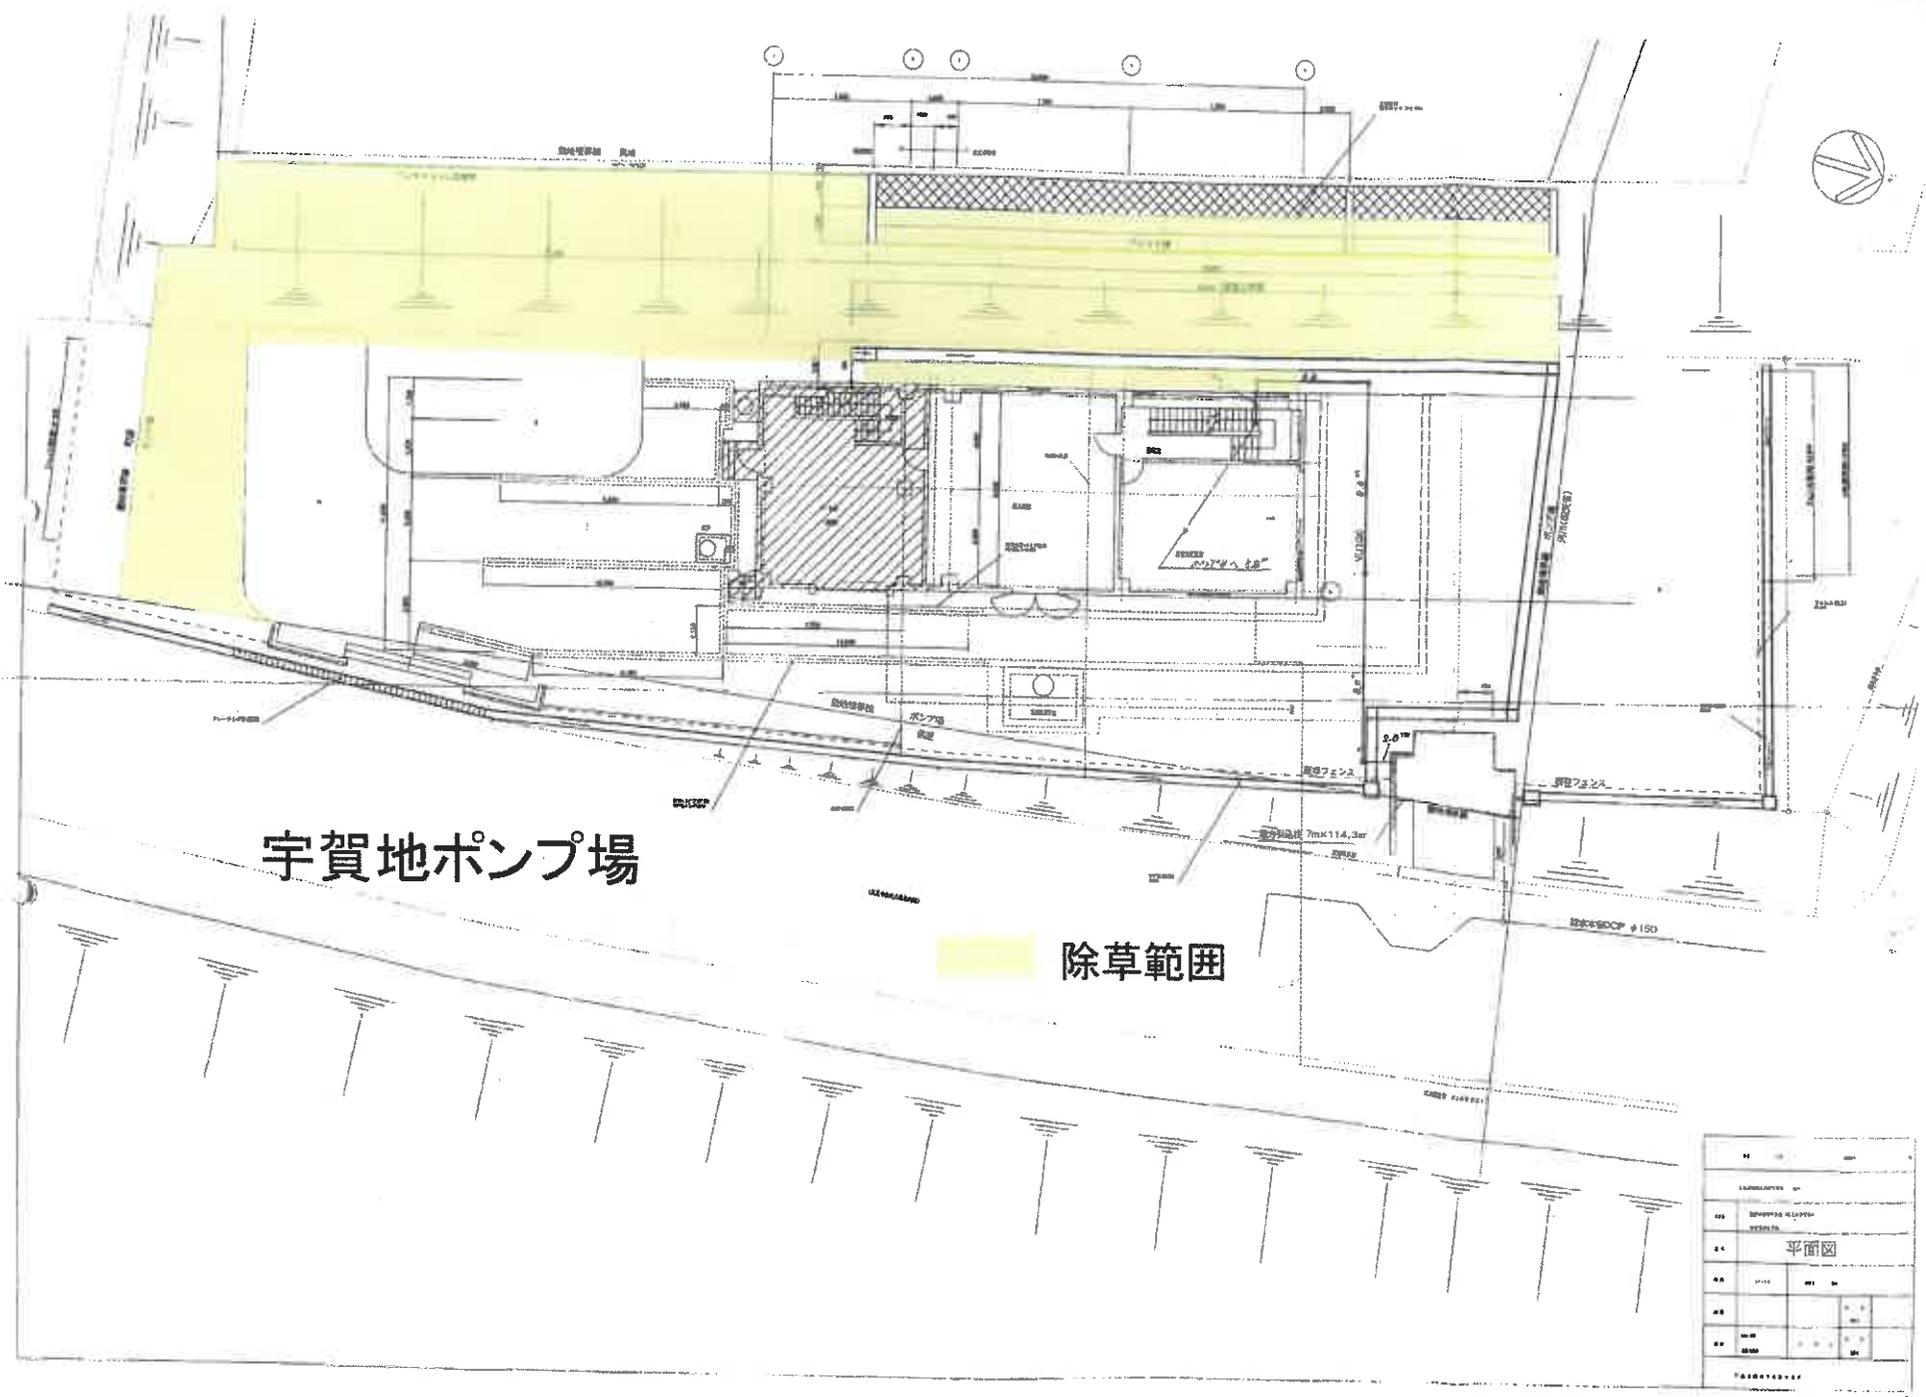


宇賀地ポンプ場

除草範囲

図名	宇賀地ポンプ場
図種	平面図
縮尺	1/100
作成	〇〇〇
承認	〇〇〇
日付	〇〇/〇〇/〇〇
備考	

四日町ポンプ場

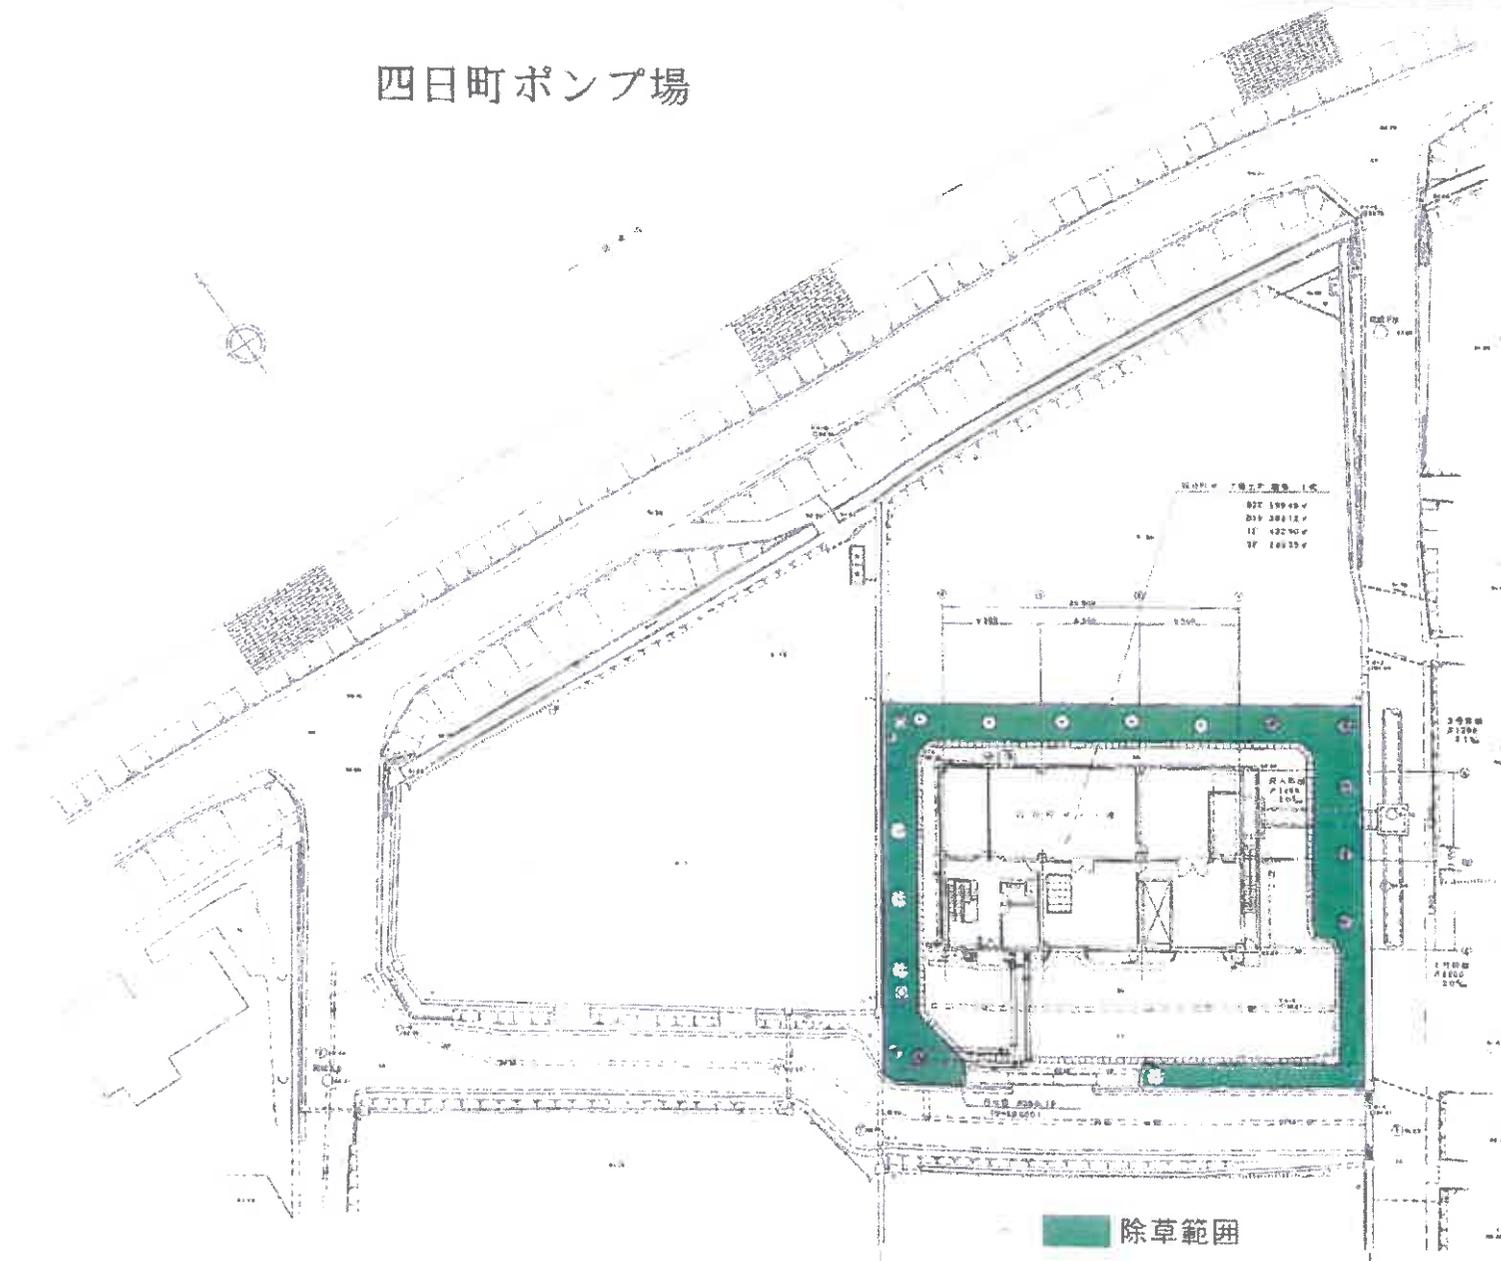

027 19949
 019 30812
 11 42290
 37 10935

除草範囲

事項		工事番号		日	
設計	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20
監理					
施工					
新製図 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20					